


SOĞUTMA KONTROL CİHAZI

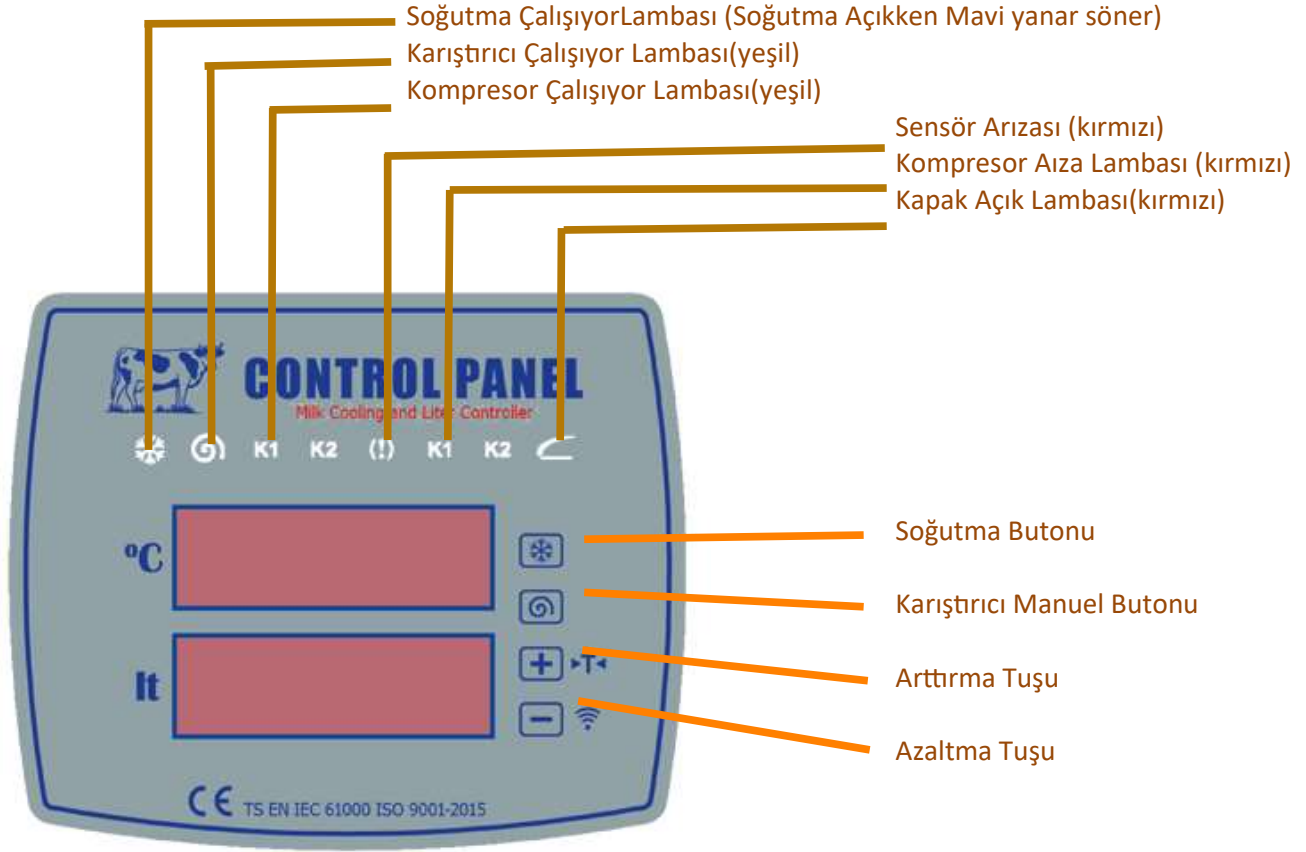

Fabrika Değerleri

Açıklama

Sogutma		1 saniye Basılı tut	Sogutma Start Stop
Karıştırıcı		1 Saniye Basılı tut	Karıştırma Start Stop
-		3 Saniye Basılı Tut	Wps internet Fonksiyonu
sogutma+Karıştırıcı		3 Saniye Basılı Tut	Parametrelere Giriş
Karıştırıcı Tusu		Menuler arası ilerleme	
Pr01	4,0	Soğutma Set Değeri (°C)	Soğutma set değeri
Pr02	2,0	Histerisiz (°C)	Soğutma Hassasiyet değeri
Pr03	2,0	Karıştırıcı çalışma zamanı(dakika)	
Pr04	13,0	Karıştırıcı durma zamanı(dakika)	
Pr05	4,8	Şifre =4.8	PR06 menüsüne geçiş içindir
Pr06	10,0	Sıcaklık Düzeltme	Ölçüm sapması için değer ilave edilir.
Pr07	300	Tank Kapasitesi	
Pr08			
Pr09		Sıfırlama Parametresi	Ağırlık değerini Gösterir
Pr10		Kalibrasyon Parametresi	Kalibrasyon değeri girilir

Cihaz Enerjilendirilirken + tuşuna Basılı Tutularak Cihaza Test değerleri Yüklenir.

Cihaz Enerjilendirilirken - tuşuna Basılı Tutularak Cihaza Fabrika değerleri Yüklenir.

Cihaz Enerjilendirilirken Sogutma tuşuna Basılı Tutularak internet WPS bağlantısı açılır.

KALİBRASYON


1. Soğutma + Karıştırıcı tuşuna aynı anda 3 saniye basılı tut
2. Karıştırıcı tuşuna 4 defa basarak PR05 menüsüne gel
3. PR05 menüsüne + - tuşlarını kullanarak 4.8 gir
4. Karıştırıcı Tuşuna basarak Pr09 menusune gel
5. Soğutma tuşuna 3 saniye basılı tutarak tank boş iken sıfırla
6. Karıştırıcı tuşuna basarak Pr10 menusunune gel
7. Tanka bilinen bir ağırlık koy, koyduğun ağırlığı Pr10 menusune gir
8. Soğutma tuşuna 3 saniye Basılı tut



**3 sn Aynı anda basılı tutarak
Parametre menüsüne ulaşılır**



Bir sonraki menüye geçilir



1 sn basılı tutarak Start/Stop



1 sn basılı tutarak Manuel Karıştırıcı

CONNECTION DIAGRAM

